


M4 Bohrung für zusätzliche Lüsterklemme
M4 thread for additional terminal

Lüsterklemme Keramik
Ceramic terminal

Montageplatte
Mounting disc

Kabeldurchführung M20x1,5
Cable glance M20x1,5

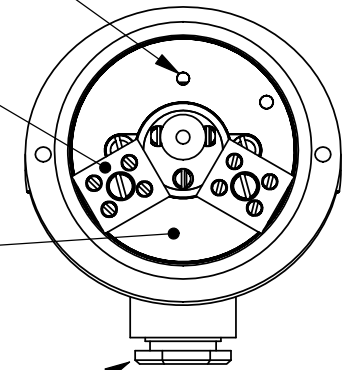

$\phi 13$ min. Durchführung
 $\phi 13$ min. bushing

Kapillarrohr 99,7% Al₂O₃
Capillary tube 99,7% Al₂O₃

Leeres Schutzrohr 99,7% Al₂O₃
Empty protection tube 99,7% Al₂O₃


Schutzrohr 99,7% Al₂O₃
Protection tube 99,7% Al₂O₃

Negativer Thermodraht
Negative Thermowire

Positiver Thermodraht
Positive Thermowire

A-A (5 : 1)

Dichtschraube für Zugang
zum leeren Prüfrohr
Sealing screw for access
to empty SAT tube

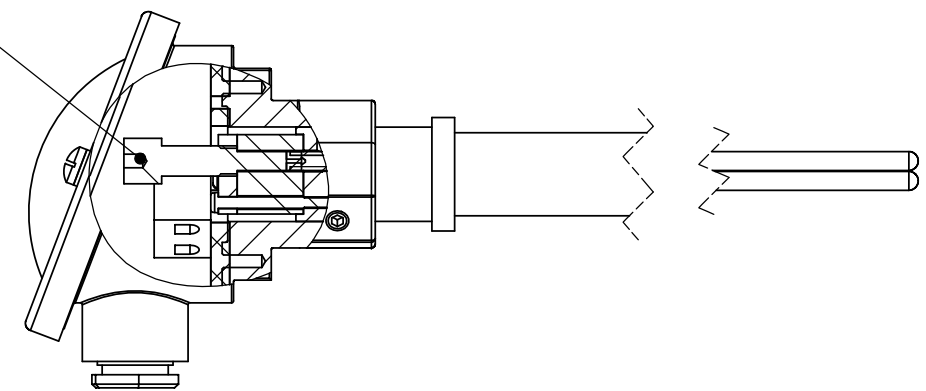

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL:		OBERFLÄCHENGÜTE:		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		ÄNDERUNG	
						thermo-control GmbH			
						BENENNUNG: Vakuum-Thermoelement			
						ZEICHNUNGSNR. 13-0503-SR22		A3	
						GEWICHT:		MASSSTAB:1:2	
						BLATT 1 VON 1			

GEZEICHNET	NAME	SIGNATUR	DATUM		
GEPÜFT					
GENEHMIGT					
PRODUKTION					
QUALITÄT					WERKSTOFF: